



Rapprochement, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des conduites (Art. 124, 128, annexe 19)

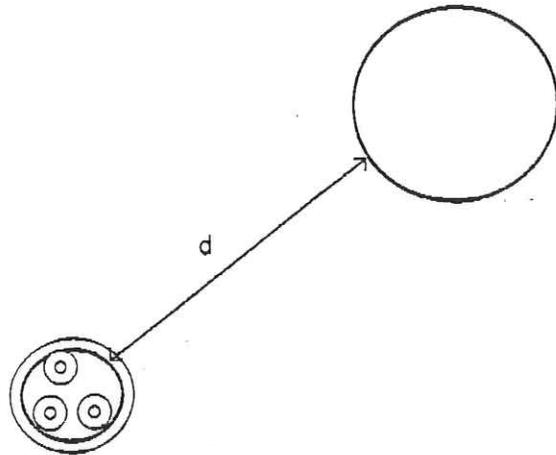

U [kV]	d [m]	Remarque
< 1	> 0.5	
> 1	> 0.5m/kA	min. 3 m
	> 0,5	avec isolation supplémentaire

Fig. 11

Pose de lignes en câble dans le sol (Art. 68)

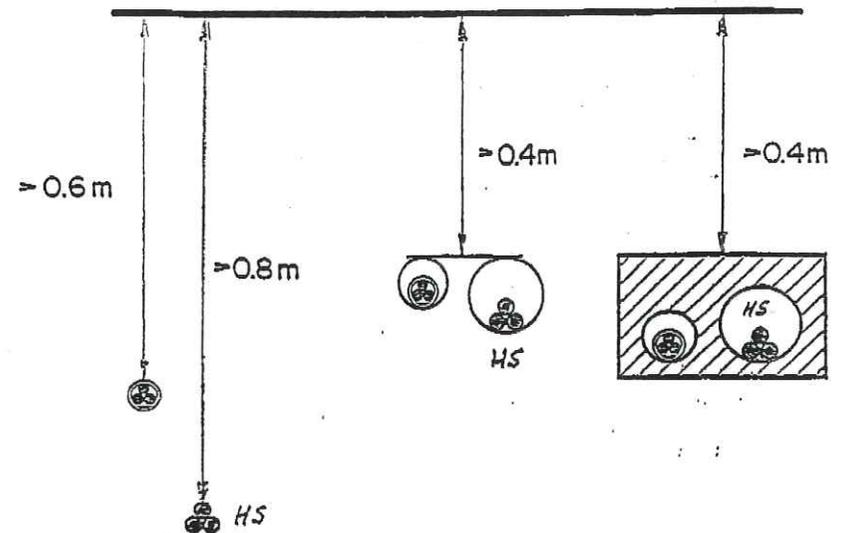

Directement dans le sol

Tubes PE dans le sol

Tubes CPV dans bloc ciment



Câbles à haute tension HT



Câbles à basse tension

Fig. 9